



OSA-24
雨雪传感器
产品使用手册



河北欧速电子科技有限公司
Hebei OUSU Electronic Technology Co., Ltd.

1 概述

雨雪传感器利用雨水的导电特性，采用先进检测电路，表面栅形电极感应外界雨雪情况，检测是否有雨雪，内部采用进口智能微处理器，反应灵敏、测量精度高。内置自动加热装置可排除雨雪附着的干扰，保障系统的正常运行。

2 特点

- (1) 体积小，安装方便，配套支架设计更人性化。
- (2) 栅极采用沉金处理，增强耐腐蚀性。
- (3) 结构设计合理，使用寿命长，密封性好，可达到 IP67。
- (4) 传输距离长，抗干扰能力强。
- (5) 输出信号多样，可满足不同需求。（选配）
- (6) 配有加热功能，使表面干燥。（选配）

3 适用范围

适用于实现对雨雪（有无）的定性测量，可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。

4 产品资料

4.1 技术参数

测量参数：雨雪有无

辅助功能：选配加热功能

工作温度：-30~70℃；湿度：0~99%RH

储存温度：-40~80℃；湿度：0~99%RH

输出信号：A：继电器开关量（负载能力：AC 220V 1A；DC 24V 2A）

B：电压信号（0~2V， 0~5V， 0~10V 三者选一）

C：4~20mA（电流环）

D：RS485（标准 Modbus-RTU 协议，设备默认地址：01）

E: NPN 输出

F: 组合输出: 如以上 A+C+D

G: SDI-12 (美国水文组织串行数据通讯接口协议)

供电电压: 12~24V DC


稳定时间: <1 秒

响应时间: <1 秒

4.2 电流信号的阻抗要求


供电电压	9V	12V	20V	24V
最大阻抗	<250Ω	<400Ω	<500Ω	<900Ω

5 外形规格

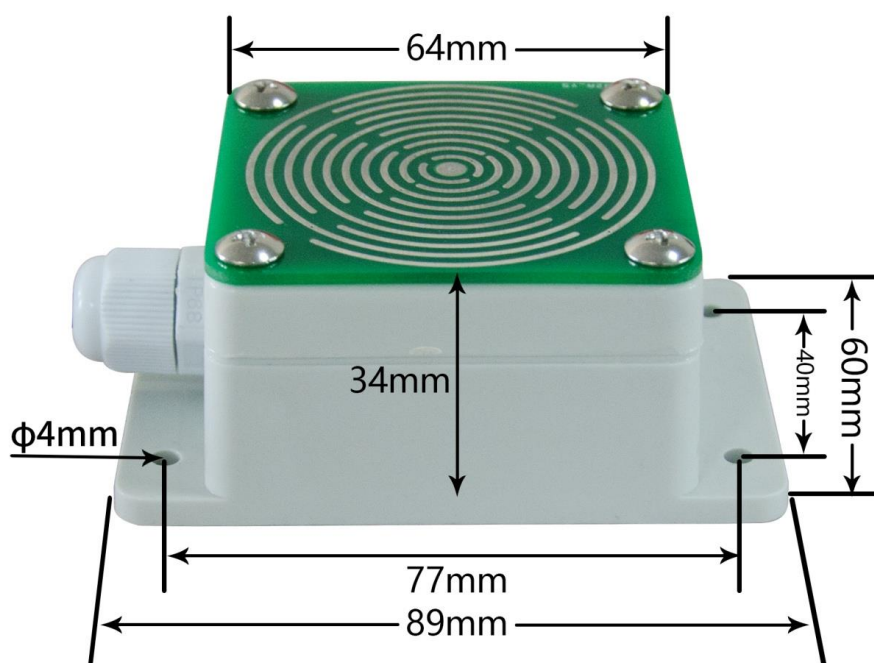


6 安装方式

安装时, 应保持传感器感应面与水平面成 15 度夹角, 以防雨、雪的堆积对传感器测量造成影响。

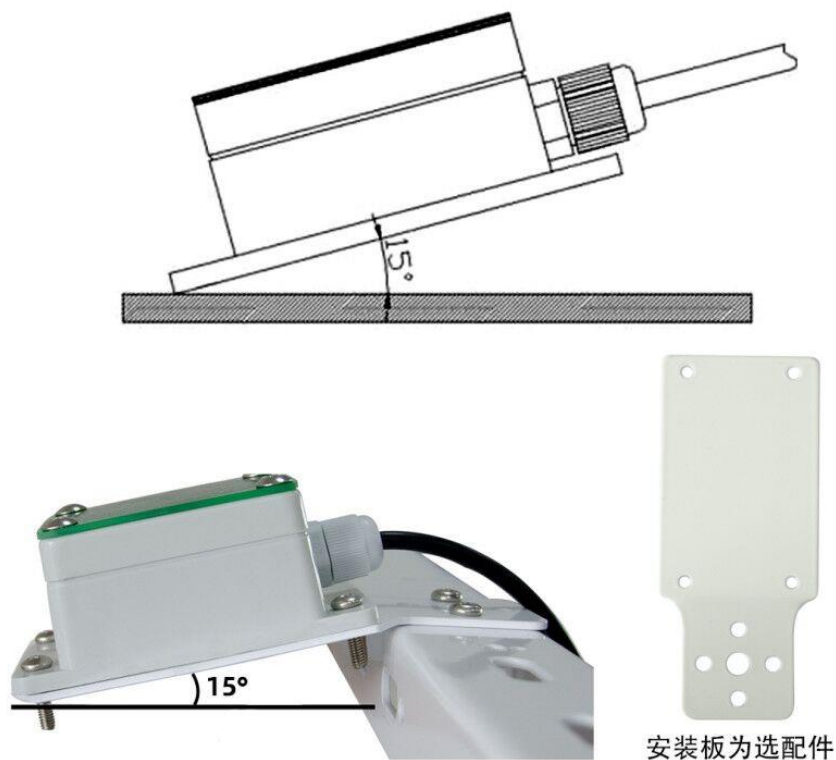

7 使用方法

OSA-24 雨雪传感器可连接各种载有差分输入的数据采集器，数据采集卡，远程数据采集模块等设备，接线说明如下图：

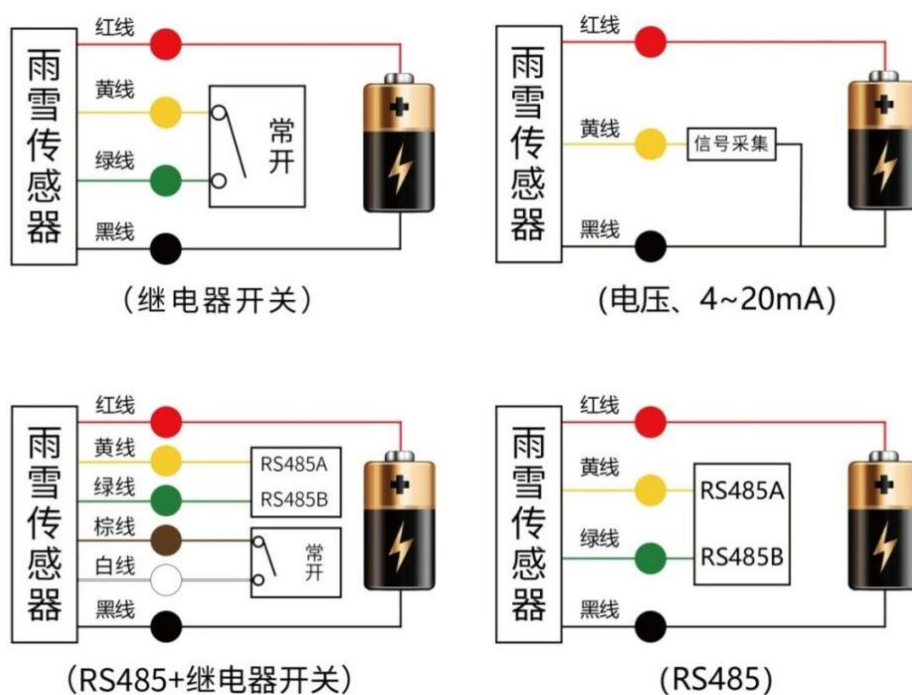

8 数据转换方法

输出信号	无雨（雪）	有雨（雪）
继电器开关量（常开）	断开	吸合
0~2V DC	0.6V	1.6V
0~5V DC	1.5V	4V
0~10V DC	3V	8V
4~20mA	6mA	16mA
RS485	0X000A	0X000B

RS485 信号（默认地址 01）：

标准 Modbus-RTU 协议，波特率：9600；校验位：无；数据位：8；停止位：1

8.1 修改地址

例如：将地址为1的传感器改地址为2，主机→从机

原地址	功能码	寄存器 地址高	寄存器 地址低	起始地址 高	起始地址 低	CRC16 低	CRC16 高
0X01	0X06	0X00	0X30	0X00	0X02	0X08	0X04

若传感器接收正确，数据按原路返回。

备注：如果忘记传感器的原地址，可以使用广播地址0XFE代替，使用0XFE时主机只能接一个从机，且返回地址仍为原地址，可以作为地址查询的方法。

8.2 查询数据

查询传感器（地址为01）的数据（雨雪有无），主机→从机

地址	功能码	起始寄存 器地址高	起始寄存 器地址低	寄存器 长度高	寄存器 长度低	CRC16 低	CRC16 高
0X01	0X03	0X00	0X00	0X00	0X01	0X84	0X0A

若传感器接收正确，返回以下数据，从机→主机


地址	功能码	数据长度	寄存器 0 数据高	寄存器 0 数据低	CRC16 低	CRC16 高
0X01	0X03	0X02	0X00	0X0A	0X38	0X43
			无雨（雪）：0X000A 有雨（雪）：0X000B			

8.3 设置主动上报

当需要设置成主动上报模式时，主机→从机

地址	功能码	上报模式高	上报模式低	上报时间高	上报时间低	CRC16 低	CRC16 高
0X01	0X06	0X00	0X33	0X00	0X3C	0X79	0XD4
				0X0000：关闭自动上报 自动上报时间间隔，单位：秒 此时上传速度为 60S/次 当关闭自动上报时无效			

从机返回到主机的数据与发送数据相同，则设置成功。

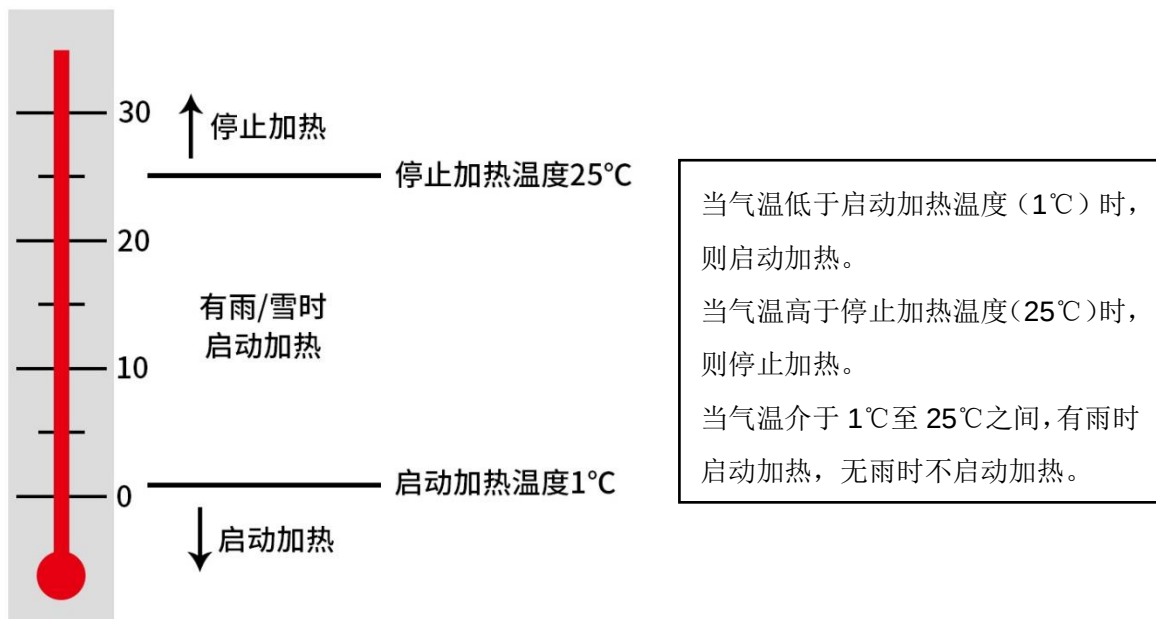

8.4 设置或查询自动加热起止温度

8.4.1 设置加热起始温度

主机→从机

地址	功能码	起始寄存器地址高	起始寄存器地址低	启用温度数据高	启用温度数据低	CRC16低	CRC16高
0X01	0X06	0X00	0X5A	0X00	0X0A	0X29	0XDE
				1.0℃			

从机返回到主机的数据与发送数据相同，相同说明设置成功。

8.4.2 设置加热停止温度

主机→从机

地址	功能码	起始寄存器地址高	起始寄存器地址低	停止温度数据高	停止温度数据低	CRC16低	CRC16高
0X01	0X06	0X00	0X5B	0X00	0XFA	0X78	0X5A
				25.0℃			

从机返回到主机的数据与发送数据相同，则设置成功。

9 使用上的注意事项

- (1) 当收到产品时请检查包装是否完好，并核对传感器型号和规格是否与您选购的产品相符。
- (2) 安装处应远离化学腐蚀环境。
- (3) 传感器及导线应远离高压电、热源等。
- (4) 传感器属于精密仪器，应存放在干燥通风常温的室内环境。
- (5) 传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆解，以免造成产品损坏。

10 产品保修

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。