

低压成套产品

专注电力事业 铸就行业精品

公司简介

Company introduction

西安西瑞控制科技股份有限公司位于西安高新技术开发区，是专业从事电力系统一次、二次产品研究、开发、生产、销售及技术服务的国家高新技术和软件企业。

西瑞公司技术力量雄厚，拥有一支包括贺家李、葛耀中、江世芳、张保会、高厚磊、董新洲、付周兴、董张卓、苏涛、康小宁、宋国兵、负保记等著名专家组成的研发团队。公司联合西安交通大学、山东大学、天津大学、清华大学、上海交通大学、西安电子科技大学、西安科技大学，构建了一流的科研平台，密切关注世界电力科研尖端技术及动态，自主开展前瞻性课题研究，结合我国电力发展的需求，以数字化、智能化为研究重点，聚集资源，开发具有市场竞争力的项目和产品。公司先后承担国家级科研项目6项，省市级科研项目12项。公司每年以超过销售收入10%投入电力自动化技术和电力一次、二次产品研发，打造了一支稳定、强力的研发队伍，积累了丰富的技术和管理经验。研制出“变电站综合自动化系统”、“智能变电站系统”、“智能配电网综合自动系统”、“煤炭安全供电智能化系统”、“煤矿防越级跳闸系统”、“自适应高压成套保护装置”、“中低压成套保护测控装置”、“配网自动化终端及其控制箱（DTU、FTU）”、“智能型节能配电变压器”、“智能环网开关柜”、“智能箱式变电站”、“低压成套箱柜产品”、“保护测控及开关状态监测一体化装置”、“故障指示器及通信终端”、“新能源（光伏、风力）智能监控系统”、“智能能源管理系统”、“低压智能电能质量管理体系”、“电网接地故障在线诊断系统”、“高频直流电源”等系列产品。

公司承担了国家电网公司智能配电网试点项目，研制出基于“分布式自愈”原理的智能配电自动化终端和馈线自动化系统。可实现开环配电网故障“快速自愈”，合环配电网“无扰动自愈”、“故障区段快速隔离”。可大大提高配电网供电可靠性。

基于自主专利技术的分布式区域保护技术，解决了长期困扰用户的中压配电网的保护配合问题导致的越级跳闸，保证了保护选择性，供电可靠性极高。

智能箱式变电站与智能环网开关柜设计思想先进、结构合理、板料环保，充分与智能终端相融合，构成智能配电网一次、二次一体化设备，提高了系统的稳定性和运行经济性。

光伏、风力发电智能升压设备、光伏发电智能监控系统、风力发电智能监控系统灵活的组合应用，打造了完善的新能源发电监控系统，提高了系统运行效率，带来了良好的社会效益。

采用发明专利技术研制的电网接地故障在线诊断系统，基于模型识别，原理先进可靠，耐过渡电阻能力强，不受消弧线圈和间歇电弧影响，具有自举性，选线准确率高。

融合分布自愈、区域保护和参数识别选线，水电气暖一体化智能控制，智能安防等技术的智能园区解决方案，获得了2011年度国家科技创新基金支持。能够帮助大型住宅社区、工业园区、厂矿企业等用户提高保障能力，节约能源，提高服务水平。

目前，这些产品已在国内电力系统、煤炭、石油、化工、冶金等行业得到广泛应用。



西瑞综旨

专注电力事业

铸就行业精品

CONTENTS 目录

01 GCS低压抽出式开关柜

02 GGD低压开关柜

03 GGJ低压无功功率补偿柜

04 XL-21动力配电箱

05 XR-11双电源配电箱

06 XRS-200智能配电监测单元

08 产品资质

GCS低压抽出式开关柜

该产品适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等领域的配电系统，尤其适用于自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50（60）Hz,额定工作电压为380V，额定电流4000A及以下的供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。



技术参数

参数		单位	数值
环境温度		℃	-10~45
海拔		m	≤2000
工作电压		V	AC380/AC660
频率		Hz	50
额定电流	水平母线	A	≤4000
	垂直母线	A	1000/1600
额定短时耐受电流（1S）		kA	50
额定峰值耐受电流		kA	125
介电强度		V/min	2500
绝缘电压		V	AC660/AC1000
控制电动机容量		kW	0.5~155
防护等级			IP40
外形尺寸（宽×深×高）		mm	600/800/1000×600/800/1000×2200

典型业绩

- 贵州电网公司六盘水供电局
- 广西电网公司贺州供电局
- 广东电网公司东莞供电局
- 长庆油田住宅区办公区
- 江苏扬子石化办公区

GGD低压开关柜

该产品适用于发电厂、变电站、工矿企业额定电压在380V,50Hz,额定电流小于3150A的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制的核心设备。产品具有分断能力强，动、热稳定性好、设计方案灵活，组合方便，结构新颖等特点。



技术参数

参数		单位	数值
环境温度		℃	-10～45
海拔		m	≤2000
工作电压		V	AC380/AC660
频率		Hz	50
额定电流	水平母线	A	≤4000
	垂直母线	A	800/1600
额定短时耐受电流（1S）		kA	30
额定峰值耐受电流		kA	75
介电强度		V/min	2500
绝缘电压		V	AC660
防护等级			IP30
外形尺寸（宽×深×高）		mm	500/800/1000×600/800/1000×2200

典型业绩

- 贵州电网公司六盘水供电局
- 广西电网公司贺州供电局
- 广东电网公司东莞供电局
- 长庆油田住宅区办公区
- 江苏扬子石化办公区

GGJ低压无功功率补偿柜

该产品广泛应用于大型发电厂、变电站、工矿企业、石油、化工、钢厂、高层建筑动力中心等场所，作为改善电网功率因数的户内开启式成套设备，在低压成套产品体系中扮演重要角色。



技术参数

参数	单位	数值
环境温度	℃	-10~45
海拔	m	≤2000
工作电压	V	AC660
频率	Hz	50
额定电流	A	91~587
额定短时耐受电流（1S）	kA	20
额定峰值耐受电流	kA	50
补偿方式		单相、三相综合补偿
控制投切电容器元件类型		机电开关
补偿容量	Var	405~60
防护等级		IP30
外形尺寸（宽×深×高）	mm	600/800/1000×600/800/1000×2200

典型业绩

- 贵州电网公司六盘水供电局
- 广西电网公司贺州供电局
- 广东电网公司东莞供电局
- 长庆油田住宅区办公区
- 江苏扬子石化办公区

XL-21动力配电箱

该产品广泛用于交流50Hz、额定工作电压为380V（660V）、额定工作电流至630A作为冶金、矿山、石油、化工、电力、建材、机械加工、交通运输、宾馆、饭店等三相四线、三项五线电力系统的动力配电和照明配电用,对线路的过载,短路及漏电提供保护,并对电路进行正常转换。



技术参数

参数	单位	数值
环境温度	℃	-10~45
海拔	m	≤2000
工作电压	V	AC380/AC660
频率	Hz	50
额定电流	A	≤800
额定短时耐受电流（1S）	kA	10
额定峰值耐受电流	kA	25
额定绝缘电压	V	660
防护等级		IP30
外形尺寸（宽×深×高）	mm	600/800/1000×600/800/1000×2200

典型业绩

- 贵州电网公司六盘水供电局
- 广西电网公司贺州供电局
- 广东电网公司东莞供电局
- 长庆油田住宅区办公区
- 江苏扬子石化办公区

XR-11双电源配电箱

该产品广泛用于工矿企业、民用高层住宅、星级酒店、写字楼，作为50Hz、电压380V及以下三相四线、三相五线制电力系统的动力配电和照明配电用,是确保供电可靠性，提高供电质量，特别是对电梯消防系统用电提供保障的不可或缺的配电设施。箱体尺寸根据需要而定。



技术参数

参数	单位	数值
环境温度	℃	-10~45
海拔	m	≤2000
工作电压	V	AC380/AC660
频率	Hz	50
额定电流	A	≤800
额定短时耐受电流（1S）	kA	10
额定峰值耐受电流	kA	25
额定绝缘电压	V	660
防护等级		IP30
外形尺寸（宽×深×高）	mm	根据需要设计

典型业绩

- 贵州电网公司六盘水供电局
- 广西电网公司贺州供电局
- 广东电网公司东莞供电局
- 长庆油田住宅区办公区
- 江苏扬子石化办公区

XRS-200智能配电监测单元

目前，低压配电系统受重视程度不够，智能化程度普遍较低。运行管理以人工值班或巡视为主，基本没有远程监控手段。低压系统发生故障导致开关跳闸后，运行人员要在用户报修后才能获悉故障发生，然后人工查找故障。故障处理过程耗时费力，对低压用户的生产、生活影响较大，导致供电可靠性水平和服务质量下降。因此，低压配电系统的智能化，对提高低压系统故障响应处理速度非常重要。我公司针对低压配电智能化需求，开发了一系列适用各种低压开关柜型的低压智能配电监测单元。

1)适用于进线和分段柜的XRS-209智能配电监测单元

低压进线、分段开关可通过XRS-209单回路测控装置实现智能化。XRS-209具有三相电流、三相电压，6路开关量输入，4路开关量输出。可实现全电气量测量和远程控制功能。XRS-209尺寸仅151x76x206（高x宽x深），非常适合安装于低压进线和分段柜。该型号装置可安装于开关柜面板或配以固定板安装于开关柜内部。



XRS-209智能配电监测单元

2)适用于固定柜型的XRS-281智能配电监测单元

GGD柜内部空间较大，可通过XRS-209装置实现单回路全电气量测量，或使用XRS-281实现多回路电气量测量。也可根据开关控制机构情况实现远程控制功能。该型号装置可实现电压电流全电气量测量和开关控制。



XRS-281智能配电监测单元

3)适用于GCK、GCS的XRS-201T智能配电监测单元

GCK, GCS结构紧凑, 可只监测开关位置。XRS-201T智能配电监测单元可采集12路开关位置, 其体积小巧, 且可通过采集比较母线电压和馈线下端电压, 实现无触点开关位置监测。



XRS-201T智能配电监测单元

典型业绩

- 贵州电网公司六盘水供电局
- 广西电网公司贺州供电局
- 广东电网公司东莞供电局
- 长庆油田住宅区办公区
- 江苏扬子石化办公区

报告编号: 06301-15 认检 550-2183280-S

MA AL IAC-MRA CNAS
2013000361Z (2013)国认监认字(089)号 检测 CNAS L4463

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0301-2183280
(任务编号)

产品名称: 低压抽出式开关柜

型号: GCS

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控制设备质量监督检验中心)

检测专用章

CQC

报告编号: 06301-15 认检 550-2183280-S 第1页 共55页

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2183280 (任务编号)	委托人: 西安西瑞控制技术股份有限公司
样品名称: 低压抽出式开关柜	委托人地址: 西安市高新区丈八5路2号3号楼3层301室
型号规格: GCS	生产者: 西安西瑞控制技术股份有限公司
商 标: /	生产者地址: 西安市高新区丈八5路2号3号楼3层301室
样品数量: 3台	生产企业: 西安西瑞控制技术股份有限公司
样品生产序号: 15003	生产企业地址: 西安市高新区丈八5路2号3号楼3层301室
收样日期: 2015年11月19日	
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GCS
额定工作电压 (Ue): 380V
额定绝缘电压 (Ui): 660V
频率 (f): 50Hz
主母线的额定电流 (I_m): 2500A~1000A
配电母线的额定电流 (I_m): 1000A~600A
主母线的额定短时耐受电流 (I_{sw}): 50kA
配电母线的额定短时耐受电流 (I_{sw}): 50kA
户内型/户外型: 户内型
防护等级: IP40

主检: 王鹏 签名: <i>王鹏</i> 日期: 2015-12-12	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2015年12月12日
审核: 李志强 签名: <i>李志强</i> 日期: 2015-12-12	
签发: 张庆 签名: <i>张庆</i> 日期: 2015-12-12	

备注

TRF010-010.51-2013 2014-5-21

报告编号: 06301-15 认检 550-2183281-S

MA AL IAC-MRA CNAS
2013000361Z (2013)国认监认字(089)号 检测 CNAS L4463

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0301-2183281

产品名称: 低压无功功率补偿柜

型号: GGL

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控制设备质量监督检验中心)

检测专用章

CQC

报告编号: 06301-15 认检 550-2183281-S 第1页 共42页

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2183281	委托人: 西安西瑞控制技术股份有限公司
样品名称: 低压无功功率补偿柜	委托人地址: 西安市高新区丈八5路2号3号楼3层301室
型号: GGL	生产者: 西安西瑞控制技术股份有限公司
商 标: /	生产者地址: 西安市高新区丈八5路2号3号楼3层301室
样品数量: 1	生产企业: 西安西瑞控制技术股份有限公司
样品来源: 送样	生产企业地址: 西安市高新区丈八5路2号3号楼3层301室
样品生产序号: 15001	
收样日期: 2015年11月19日	
完成日期: 2015年12月01日	

试验依据标准: GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论: 合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: GGL
额定工作电压 (Ue): 380V
额定绝缘电压 (Ui): 660V
额定电流 (In): 552-75A 额定短时耐受电流 (I_{sw}): 20kA
电容器标称容量 (Qc): 405kvar-60kvar 外壳防护等级: IP30
补偿方式: 单、三相补偿相结合
投切电容器的元件类型: 机电开关
户内型 频率: 50Hz

主检: 王鹏 签名: <i>王鹏</i> 日期: 2015-12-01	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2015年12月01日
审核: 李志强 签名: <i>李志强</i> 日期: 2015-12-01	
签发: 张庆 签名: <i>张庆</i> 日期: 2015-12-01	

备注

TRF010-010.56-2007 2011-5-24

报告编号: 06301-15 认检 550-2183282-S

MA 2013000361Z (2013)国认监认字(089)号

AL

ILAC-MRA

CNAS 14463

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0301-2183282
(任务编号)

产品名称: 交流低压配电柜

型号: GGD

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量监督检验中心)

CQC

报告编号: 06301-15 认检 550-2183282-S 第1页 共39页

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2183282 (任务编号)	委托人: 西安西瑞控制科技股份有限公司 委托人地址: 西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室
样品名称: 交流低压配电柜	生产者: 西安西瑞控制科技股份有限公司 生产者地址: 西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室
型号规格: GGD	生产企业: 西安西瑞控制科技股份有限公司 生产企业地址: 西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室
商标: /	
样品数量: 1台	
样品生产序号: 15004	
收样日期: 2015年11月19日	
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GGD
额定工作电压 (U_N): 380V
额定绝缘电压 (U_i): 660V
频率 (f): 50Hz
主母线的额定电流 (I_{nb}): 1500A~400A
配电母线的额定电流 (I_{nb}): /
主母线的额定短时耐受电流 (I_{ns}): 30kA
配电母线的额定短时耐受电流 (I_{ns}): /
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP30

主检: 王鹏 签名: 王鹏 日期: 2015-12-03	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构和盖章) 2015年12月03日 检测专用章
审核: 李丰强 签名: 李丰强 日期: 2015-12-03	
签发: 张庆 签名: 张庆 日期: 2015-12-03	

备注: 主母线、主隔离开关进线、主断路器进线、N排、PE排、母排均为铜铝复合排, 详见第2页。

TRF01C-010.51-2013 2014-5-21

报告编号: 06301-15 认检 550-2183277-S

MA 2013000361Z (2013)国认监认字(089)号

AL

ILAC-MRA

CNAS 14463

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0301-2183277
(任务编号)

产品名称: 双电源配电箱

型号: XR-11

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量监督检验中心)

CQC

报告编号: 06301-15 认检 550-2183277-S 第1页 共28页

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2183277 (任务编号)	委托人: 西安西瑞控制科技股份有限公司 委托人地址: 西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室
样品名称: 双电源配电箱	生产者: 西安西瑞控制科技股份有限公司 生产者地址: 西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室
型号规格: XR-11	生产企业: 西安西瑞控制科技股份有限公司 生产企业地址: 西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室
商标: /	
样品数量: 1台	
样品生产序号: 15002	
收样日期: 2015年11月19日	
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: XR-11
额定工作电压 (U_N): 380V
额定绝缘电压 (U_i): 660V
频率 (f): 50Hz
主母线的额定电流 (I_{nb}): 400A~10A
配电母线的额定电流 (I_{nb}): /
主母线的额定短时耐受电流 (I_{ns}): 10kA
配电母线的额定短时耐受电流 (I_{ns}): /
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP30

主检: 王鹏 签名: 王鹏 日期: 2015-12-10	天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构和盖章) 2015年12月10日 检测专用章
审核: 李丰强 签名: 李丰强 日期: 2015-12-10	
签发: 张庆 签名: 张庆 日期: 2015-12-10	

备注:

TRF01C-010.51-2013 2014-5-21

报告编号: 06301-15 认检 550-2183278-S

2013000361Z 2013 国家认证认可监督管理委员会

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: A2015CCC0301-2183278
(任务编号)

产品名称: 交流低压动力柜

型号: XL-21

检测机构: 天津天传电控制设备检测有限公司
(国家电控电气设备质量监督检验中心)

报告编号: 06301-15 认检 550-2183278-S 第 1 页 共 30 页

安全型式试验报告


申请编号: A2015CCC0301-2183278 (任务编号) 样品名称: 交流低压动力柜 型号规格: XL-21 商标: / 样品数量: 1 台 样品生产序号: 15005 收样日期: 2015 年 11 月 19 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 西安西瑞控制技术有限公司 受托人地址: 西安市高新区丈八 5 路 2 号 3 号楼 3 层 301 室 生产者: 西安西瑞控制技术有限公司 生产者地址: 西安市高新区丈八 5 路 2 号 3 号楼 3 层 301 室 生产企业: 西安西瑞控制技术有限公司 生产企业地址: 西安市高新区丈八 5 路 2 号 3 号楼 3 层 301 室
---	---

试验依据标准: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: XL-21
 额定工作电压 (U_N): 380V
 额定绝缘电压 (U_i): 660V
 频率 (f): 50Hz
 主母线的额定电流 (I_m): 400A~10A
 配电母线的额定电流 (I_m): /
 主母线的额定短时耐受电流 (I_{sc}): 10kA
 配电母线的额定短时耐受电流 (I_{sc}): /
 户内型/户外型: 户内型
 外壳防护等级: IP30

主检: 王鹏 签名:  日期: 2015-12-09	天津天传电控制设备检测有限公司 (检测专用章) 2015 年 12 月 09 日 
审核: 李伟强 签名:  日期: 2015-12-09	
签发: 张庆 签名:  日期: 2015-12-09	

备注

TRF01C-010.51-2013

2014-5-21

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010301841768

委托人名称、地址

西安西瑞控制技术有限公司
西安市高新区丈八 5 路 2 号 3 号楼 3 层 301 室

生产者(制造商)名称、地址

西安西瑞控制技术有限公司
西安市高新区丈八 5 路 2 号 3 号楼 3 层 301 室

生产企业名称、地址

西安西瑞控制技术有限公司
西安市高新区丈八 5 路 2 号 3 号楼 3 层 301 室

产品名称和系列、规格、型号

低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)

GCS 主母线: InA=2500A~1000A, Icw=50kA; 配电母线: Inc=1000A~600A, Icw=50kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP40

产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013


上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01: 2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2016 年 02 月 29 日 有效期至: 2021 年 02 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cca.gov.cn 查询



主任: 

中国质量认证中心

中国·北京·前门大街 188 号 9 层 100070

http://www.cqc.com.cn



Q 1286388

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2016010301841768

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

low-voltage Switchgear Assemblies

GCS 主母线: InA=2500A~1000A, Icw=50kA; 配电母线: Inc=1000A~600A, Icw=50kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP40

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 7251.12-2013


This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C03-01:2014).

Date of issue: Feb. 29, 2016 Date of expiry: Feb. 28, 2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President: 

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

http://www.cqc.com.cn



Q 1286388



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010301841791

委托人名称、地址

西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产者(制造商)名称、地址

西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产企业名称、地址

西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

产品名称和系列、规格、型号

低压无功功率补偿柜 (低压成套无功功率补偿装置)

GGJ In=552A~75A, Icw=20kA, Ie=380V, Ui=660V, 405kvar~60kvar, 单相、三相组合补偿; 50Hz; IP30, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

产品标准和技术要求

GB/ T15576-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年02月29日 有效期至: 2021年02月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1286392



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2016010301841791

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhangba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhangba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhangba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Low-voltage reactive power compensation assemblies

GGJ In=552A~75A, Icw=20kA, Ie=380V, Ui=660V, 405kvar~60kvar, 单相、三相组合补偿; 50Hz; IP30, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/ T15576-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C03-01:2014).

Date of issue: Feb. 29, 2016 Date of expiry: Feb. 28, 2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

http://www.cqc.com.cn

Q 1286392



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010301841775

委托人名称、地址

西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产者(制造商)名称、地址

西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产企业名称、地址

西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

产品名称和系列、规格、型号

交流低压配电柜 (低压成套开关设备)

GGD 主母线: In=1500A~400A, Icw=30kA, Uo=380V, Ui=660V, 50Hz; IP30

产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年02月29日 有效期至: 2021年02月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1286389



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2016010301841775

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhangba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhangba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Xi'an XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhangba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Low-voltage Switchgear Assemblies

GGD 主母线: In=1500A~400A, Icw=30kA, Uo=380V, Ui=660V, 50Hz; IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 7251.12-2013

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C03-01:2014).

Date of issue: Feb. 29, 2016 Date of expiry: Feb. 28, 2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

http://www.cqc.com.cn

Q 1286389

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010301841811

委托人名称、地址
西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产者(制造商)名称、地址
西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产企业名称、地址
西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

产品名称和系列、规格、型号
双电源配电箱 ((低压成套开关设备))


产品标准和技术要求
GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年02月29日 有效期至: 2021年02月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1286390

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2016010301841811

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT
XI'AN XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER
XI'AN XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
XI'AN XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Low-voltage Switchgear Assemblies
XR-11 主母线:InA=400A~10A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30


THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB 7251.12-2013

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C03-01:2014).

Date of issue: Feb.29,2016 Date of expiry: Feb.28,2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: 

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

Q 1286390

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010301841797

委托人名称、地址
西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产者(制造商)名称、地址
西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

生产企业名称、地址
西安西瑞控制技术股份有限公司
西安市高新区丈八五路2号3号楼3层301室

产品名称和系列、规格、型号
交流低压动力柜 (低压成套开关设备)


产品标准和技术要求
GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年02月29日 有效期至: 2021年02月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1286391

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2016010301841797

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT
XI'AN XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER
XI'AN XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
XI'AN XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Xi'an City High-tech Zone Zhongba 5 Road No.2 Building 3 floor Room 301

NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Low-voltage Switchgear Assemblies
XL-21 主母线:InA=400A~10A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30


THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB 7251.12-2013

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C03-01:2014).

Date of issue: Feb.29,2016 Date of expiry: Feb.28,2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: 

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

Q 1286391



备忘录

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page below the title.



备忘录

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page below the title.

质量与服务体系

公司始终把高品质的产品和完善的服务视为企业的生命，并通过了 ISO9001 国家质量管理体系认证，建立了可靠的质量保证和服务体系。

公司通过了PCCC认证，成为西北首家通过电能产品认证的电力自动化企业。

公司检测、实验设备齐全，拥有完整的电磁兼容检测设备和先进的RTDS仿真系统。为产品开发、生产、工程调试、检验等环节的各种试验和检验提供了保障，确保交付产品的质量。

公司设有客户服务中心，设立400-816-3909全国统一全程服务电话和产品全寿命周期服务保障制度。拥有一支由精湛技术和多年继电保护应用经验的工程技术人员组成的技术支持和服务队伍，针对大客户区域设立专门的常驻服务机构，做到快速服务响应。对于设有常驻服务机构的省内现场24小时内抵达，省外现场48小时抵达，解决用户产品安装、调试、使用、维护方面的后顾之忧。

公司自2000年成立以来，各种产品共20000余套在全国范围稳定运行。获得了广大用户好评。



仿真实验设备



自动测试设备



动模实验室

公司承担的科研项目

● 国家级项目

国家科技攻关项目

→ 自适应继电保护装置的研究 (项目编号: 2005BA208C)

国家重点新产品项目

→ 基于GIS平台智能化电气设备外污秽在线监测系统 (项目编号: 2005ED850033)

国家火炬计划项目

→ 智能配电站自动化终端 (项目编号: 2005EB041482)

国家科技部“创新基金”项目

→ 智能配电站自动化检测终端 (项目编号: 0309039)

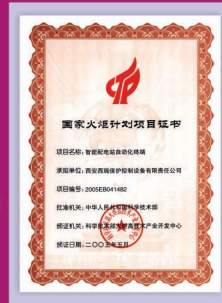
→ 园区智能配电自动化系统 (项目编号: 11C26216116074)

国家电网公司科技项目

→ 基于自愈控制配电网故障处理技术研究

中小企业创新基金重点项目

→ 园区智能配电自动化系统 (项目编号: 11c26216116074)



● 省部级项目

陕西省13115重大科技专项项目

→ 基于参数识别原理的特高压继电保护装置 (项目编号: 2007ZDKG-22)

陕西省重大科技创新专项资金项目

→ 高压开关设备智能综合组件 (项目编号: 2010ZKC04-07)

→ 数字化变电站自动化系统 (项目编号: 2009ZKC01-10)

→ 矿山安全供配电自动化监控系统产业化 (项目编号: S2012K2144)

陕西省科技攻关项目

→ 电气设备外绝缘智能监测系统 (项目编号: 2004K06-G8)

陕西省火炬计划项目

→ 智能配电站自动化终端 (项目编号: 05KH26)

→ 馈线自动化系统 (项目编号: 01KH16)

陕西省重大科技产业化项目

→ 变电站综合自动化系统 (项目编号: K2-46)

陕西省电力公司科技项目

→ 基于逻辑判断的10千伏开闭所继电保护系统

→ 数字开闭所建设方案制定

2011年西安市工业发展专项资金扶持项目

→ XR-2000智能变电站系统 (项目编号: ZYZX11-02-50)

西安市科技攻关计划重大创新项目

→ 自适应高压继电保护装置 (项目编号: GG060066)

西安市科技计划

→ 创新型企业试点 (项目编号: HJ1126)



 **西安西瑞控制技术股份有限公司**
XI'AN XIRUI CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

地 址: 西安市高新区丈八五路2号现代
企业中心东区3号楼

电 话: 029-68590720 68590720-806

传 真: 029-68590721

客服中心: 400-816-3909

<http://www.cnxirui.com>



扫一扫, 了解更多
版本号: X1605