

No. Gn202110567



210021020465



(2020)国认监认字(062)号

检 验 报 告



认证委托人： 邦威（山西）消防科技发展有限公司

产品型号名称： S-6-AB-2/水系灭火剂

检 验 类 别： 型式试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效，未经本检验机构批准不得部分复制使用。
5. 对报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验机构提出。
6. 报告的结果仅适用于受检样品。

名 称：应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号
电 话：022-58387888
传 真：022-58387878
邮政编码：300382
网 址：www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn

Name: Tianjin Fire Science and Technology Research
Institute of MEM
National Quality Inspection and Test Center for
Fixed Firefighting Systems and Fire Resisting
Building Components
Address: No.2 Fuxing Road, Jinlai Highway, Xiqing
District, Tianjin, China
Telephone: 022-58387888
Fax: 022-58387878
Post Code: 300382
Website: www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检 验 报 告


No. Gn202110567

共 4 页 第 1 页

产品名称	水系灭火剂	型号	S-6-AB-2
认证委托人	邦威（山西）消防科技发展有限公司	检验类别	型式试验
生产者	邦威（山西）消防科技发展有限公司	生产日期	2021年10月
生产企业	邦威（山西）消防科技发展有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	50kg	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2021-11-09
检验依据	GB 17835-2008, CCCF-CPRZ-24: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB 17835-2008《水系灭火剂》, CCCF-CPRZ-24: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 灭火剂产品》检验, 合格。(以下空白)  (检验检测专用章) 签发日期: 2021年12月31日 检验检测专用章		
备注	报告中符号“/”表示无内容。		

批准: 

审核: 

编制: 


应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检 验 报 告

№. Gn202110567

共 4 页 第 2 页

认证委托人	邦威（山西）消防科技发展有限公司		
通讯地址	山西省芮城县风陵渡开发区浮云山南路		
联系电话	13928917010	传真	空白

产品照片

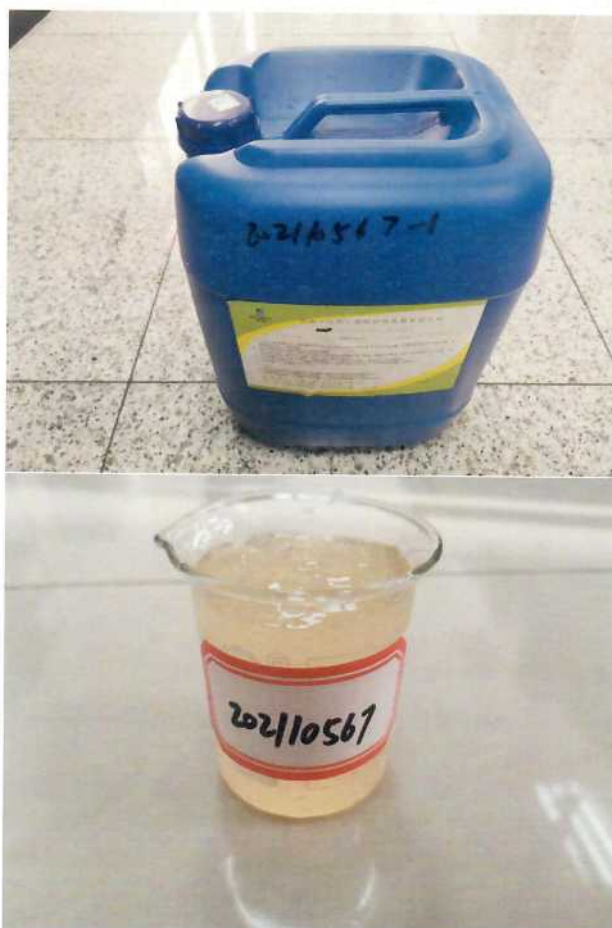

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检 验 报 告

No. Gn202110567

共 4 页 第 3 页

一、铭牌标志

产品名称：水系灭火剂

型号规格：S-6-AB-2

生产者：邦威（山西）消防科技发展有限公司

生产企业：邦威（山西）消防科技发展有限公司

最低使用温度：0℃

灭火级别：1A，55B

二、关键工艺（认证委托人提供）

制备纯净水：配料，用电子秤称量氟表面活性剂 1470（工业级，科慕化学）和其他原料，环境温度在 14℃ 以上，投进 5 吨的反应釜，进行搅拌（60 分钟），经过高剪，进入储罐沉淀 24 小时；检验，凝固点、pH 值为控制点；灌装，1000kg、200kg、50kg、25kg 成品，包装，贴商标。

三、产品特性参数：

1、凝固点：-5℃ （实测值）

2、表面张力：17.0 mN/m （实测值）

一致性检查结论：符合

消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
章

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检验结果汇总表

生产企业：邦威（山西）消防科技发展有限公司

No. Gn202110567

产品型号：S-6-AB-2

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	凝固点, °C		在特征值 ⁺⁰ ₋₄ °C之间 (5)	-5	合格	特征值: -5
2	抗冻结、融化性		无可见分层和非均相 (5)	无可见分层和非均相	合格	/
3	pH值		6.0~9.5 (5)	7.9	合格	/
4	表面张力, mN/m		与特征值的偏差不大于±10% (5)	17.0	合格	特征值: 16.6
5	腐蚀率, mg/(d·dm ²)		Q235A钢片: ≤15.0 3A21铝片: ≤15.0 (5)	Q235钢片: 0.6 3A21铝片: 0.5	合格	/
6	毒性		鱼的死亡率不大于50% (5)	0%	合格	/
7	灭B类火	橡胶工业用溶剂油	≥55B (1.73m ²) (5)	灭55B火成功	合格	/
	灭A类火	木垛	≥1A (5)	灭1A火成功	合格	/

消防研究所

